


コンクリート中インサート引き抜き試験結果

インサートの引き抜き試験は下記通りで行いました。

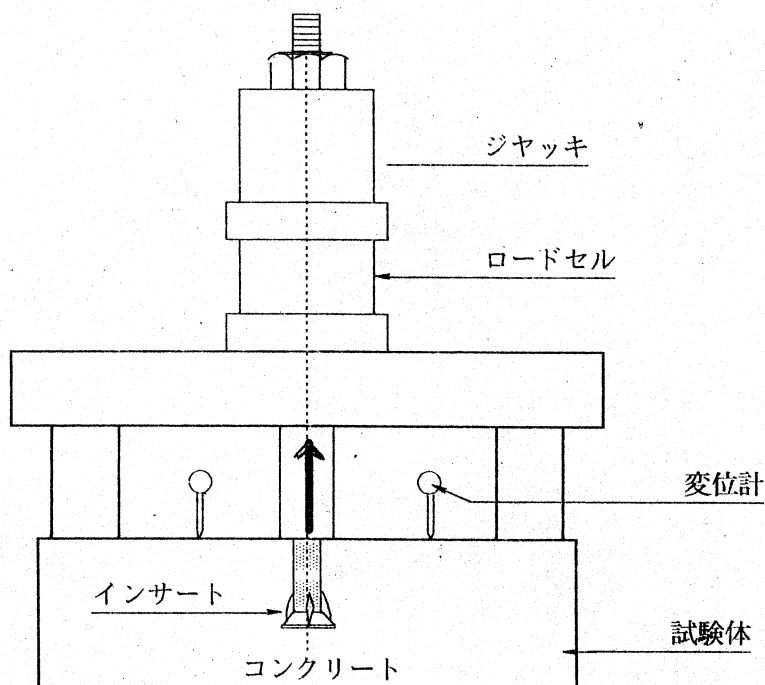

試験体		コンクリート	
商品名	SUSKTSインサート	配 合	21-8-25-BB
商品番号	SUSKTS16050	スランプ	9.0cm
作成日	97年10月24日	空気量	4.8%
脱型日	97年10月29日	温 度	23.5℃
試験日	97年11月25日	強 度	25.2N/mm ²
検査結果			
試験体整理番号	最大荷重値	破壊状況(コーン破壊)	
1-A	24.6 KN	550×460 mm	
-B	26.8 KN	340×220 mm	
2-A	21.9 KN	440×300 mm	
-B	23.3 KN	390×245 mm	
3-A	23.6 KN	530×380 mm	
特 記	1-A	19.6 KNで初期変化。小さなヒビが始まった。	
	-B	26.8 KN	" "
	2-A	21.9 KN	" "
	-B	21.9 KN	" "
	3-A	23.2 KN	" "

ゴングリート中インサート引抜き試験 測定結果 プリントアウト用紙 貼付表

試験商品名 SUSKTSインサート 試験体番号 1-A 日付 32 日

試験商品番号 SUSKTS16050 試験日 97年11月25日

測定内容		測定位置
1	最大荷重	中央埋設インサート基準
2	変位 1	中心より10.0mm
3	変位 2	中心より15.0mm

1	*INTERVAL TEST No.00001 '97.11.25.13:37:10 [M] 000 + 0.00 tf [M] 001 - 0.00 mm [M] 002 - 0.01 mm
2	INTERVAL TEST No.00002 '97.11.25.13:37:16 [M] 000 - 0.69 tf [M] 001 - 0.29 mm [M] 002 - 0.04 mm
3	INTERVAL TEST No.00003 '97.11.25.13:37:22 [M] 000 - 0.84 tf [M] 001 - 0.29 mm [M] 002 - 0.07 mm
4	INTERVAL TEST No.00004 '97.11.25.13:37:28 [M] 000 - 0.99 tf [M] 001 - 0.31 mm [M] 002 - 0.09 mm
5	INTERVAL TEST No.00005 '97.11.25.13:37:34 [M] 000 - 1.06 tf [M] 001 - 0.32 mm [M] 002 - 0.09 mm
6	INTERVAL TEST No.00006 '97.11.25.13:37:40 [M] 000 - 1.16 tf [M] 001 - 0.33 mm [M] 002 - 0.10 mm
7	INTERVAL TEST No.00007 '97.11.25.13:37:46 [M] 000 - 1.35 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 - 0.11 mm
8	INTERVAL TEST No.00008 '97.11.25.13:37:52 [M] 000 - 1.45 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 - 0.11 mm
9	INTERVAL TEST No.00009 '97.11.25.13:37:58 [M] 000 - 1.61 tf [M] 001 - 0.36 mm [M] 002 - 0.11 mm
10	INTERVAL TEST No.00010 '97.11.25.13:38:04 [M] 000 - 1.69 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 - 0.11 mm

11	INTERVAL TEST No.00011 '97.11.25.13:38:10 [M] 000 - 1.76 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 - 0.12 mm
12	INTERVAL TEST No.00012 '97.11.25.13:38:16 [M] 000 - 1.89 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 - 0.12 mm
13	INTERVAL TEST No.00013 '97.11.25.13:38:22 [M] 000 - 2.03 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 - 0.12 mm
14	INTERVAL TEST No.00014 '97.11.25.13:38:28 [M] 000 - 2.14 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 - 0.12 mm
15	INTERVAL TEST No.00015 '97.11.25.13:38:34 [M] 000 - 2.19 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 - 0.12 mm
16	INTERVAL TEST No.00016 '97.11.25.13:38:40 [M] 000 - 2.35 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 - 0.12 mm
17	INTERVAL TEST No.00017 '97.11.25.13:38:46 [M] 000 - 2.43 tf [M] 001 - 0.38 mm [M] 002 - 0.12 mm
18	INTERVAL TEST No.00018 '97.11.25.13:38:52 [M] 000 - 2.46 tf [M] 001 - 0.41 mm [M] 002 - 0.13 mm
19	INTERVAL TEST No.00019 '97.11.25.13:38:58 [M] 000 - 2.51 tf [M] 001 - 0.45 mm [M] 002 - 0.13 mm
20	INTERVAL TEST No.00020 '97.11.25.13:39:04 [M] 000 - 2.51 tf [M] 001 - 0.45 mm [M] 002 - 0.13 mm

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

インテレ・タケネ

コンクリート中インサート引抜き試験 測定結果 プリントアウト用紙 貼付表

試験商品名 SUSKTSインサート 試験体番号 1-B 材齢 32日

試験商品番号 SUSKTS16050 試験日 97年11月25日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より 100 mm
3 変位 2	中心より 150 mm

1	INTERVAL TEST No.00003 '97.11.25.14:31:23 [M] 000 - 0.65 tf [M] 001 - 1.06 mm [M] 002 + 0.16 mm	11	INTERVAL TEST No.00013 '97.11.25.14:32:23 [M] 000 - 1.33 tf [M] 001 - 1.43 mm [M] 002 + 0.16 mm	21	INTERVAL TEST No.00023 '97.11.25.14:33:23 [M] 000 - 2.01 tf [M] 001 - 1.70 mm [M] 002 + 0.15 mm
2	INTERVAL TEST No.00004 '97.11.25.14:31:29 [M] 000 - 0.78 tf [M] 001 - 1.13 mm [M] 002 + 0.15 mm	12	INTERVAL TEST No.00014 '97.11.25.14:32:29 [M] 000 - 1.42 tf [M] 001 - 1.47 mm [M] 002 + 0.16 mm	22	INTERVAL TEST No.00024 '97.11.25.14:33:29 [M] 000 - 2.12 tf [M] 001 - 1.71 mm [M] 002 + 0.16 mm
3	INTERVAL TEST No.00005 '97.11.25.14:31:35 [M] 000 - 0.79 tf [M] 001 - 1.15 mm [M] 002 + 0.15 mm	13	INTERVAL TEST No.00015 '97.11.25.14:32:35 [M] 000 - 1.48 tf [M] 001 - 1.49 mm [M] 002 + 0.15 mm	23	INTERVAL TEST No.00025 '97.11.25.14:33:35 [M] 000 - 2.20 tf [M] 001 - 1.71 mm [M] 002 + 0.15 mm
4	INTERVAL TEST No.00006 '97.11.25.14:31:41 [M] 000 - 0.89 tf [M] 001 - 1.20 mm [M] 002 + 0.15 mm	14	INTERVAL TEST No.00016 '97.11.25.14:32:41 [M] 000 - 1.57 tf [M] 001 - 1.53 mm [M] 002 + 0.15 mm	24	INTERVAL TEST No.00026 '97.11.25.14:33:41 [M] 000 - 2.28 tf [M] 001 - 1.72 mm [M] 002 + 0.15 mm
5	INTERVAL TEST No.00007 '97.11.25.14:31:47 [M] 000 - 0.91 tf [M] 001 - 1.22 mm [M] 002 + 0.16 mm	15	INTERVAL TEST No.00017 '97.11.25.14:32:47 [M] 000 - 1.64 tf [M] 001 - 1.56 mm [M] 002 + 0.16 mm	25	INTERVAL TEST No.00027 '97.11.25.14:33:47 [M] 000 - 2.35 tf [M] 001 - 1.72 mm [M] 002 + 0.15 mm
6	INTERVAL TEST No.00008 '97.11.25.14:31:53 [M] 000 - 0.99 tf [M] 001 - 1.25 mm [M] 002 + 0.15 mm	16	INTERVAL TEST No.00018 '97.11.25.14:32:53 [M] 000 - 1.69 tf [M] 001 - 1.59 mm [M] 002 + 0.15 mm	26	INTERVAL TEST No.00028 '97.11.25.14:33:53 [M] 000 - 2.41 tf [M] 001 - 1.73 mm [M] 002 + 0.15 mm
7	INTERVAL TEST No.00009 '97.11.25.14:31:59 [M] 000 - 1.04 tf [M] 001 - 1.29 mm [M] 002 + 0.16 mm	17	INTERVAL TEST No.00019 '97.11.25.14:32:59 [M] 000 - 1.74 tf [M] 001 - 1.61 mm [M] 002 + 0.16 mm	27	INTERVAL TEST No.00029 '97.11.25.14:33:59 [M] 000 - 2.49 tf [M] 001 - 1.73 mm [M] 002 + 0.16 mm
8	INTERVAL TEST No.00010 '97.11.25.14:32:05 [M] 000 - 1.14 tf [M] 001 - 1.33 mm [M] 002 + 0.15 mm	18	INTERVAL TEST No.00020 '97.11.25.14:33:05 [M] 000 - 1.78 tf [M] 001 - 1.63 mm [M] 002 + 0.15 mm	28	INTERVAL TEST No.00030 '97.11.25.14:34:05 [M] 000 - 2.59 tf [M] 001 - 1.74 mm [M] 002 + 0.16 mm
9	INTERVAL TEST No.00011 '97.11.25.14:32:11 [M] 000 - 1.19 tf [M] 001 - 1.36 mm [M] 002 + 0.15 mm	19	INTERVAL TEST No.00021 '97.11.25.14:33:11 [M] 000 - 1.86 tf [M] 001 - 1.66 mm [M] 002 + 0.15 mm	29	INTERVAL TEST No.00031 '97.11.25.14:34:11 [M] 000 - 2.68 tf [M] 001 - 1.75 mm [M] 002 + 0.16 mm
10	INTERVAL TEST No.00012 '97.11.25.14:32:17 [M] 000 - 1.27 tf [M] 001 - 1.39 mm [M] 002 + 0.15 mm	20	INTERVAL TEST No.00022 '97.11.25.14:33:17 [M] 000 - 1.93 tf [M] 001 - 1.69 mm [M] 002 + 0.15 mm	30	INTERVAL TEST No.00032 '97.11.25.14:34:17 [M] 000 - MAX 2.73 tf [M] 001 - 1.75 mm [M] 002 + 0.16 mm

コンクリート中インサート引抜き試験 測定結果 プリントアウト用紙 貼付表

試験商品名 SUSKTSインサート 試験体番号 Z-A 齢 32 日

試験商品番号 SUSKTS16050 試験日 97年11月25日

測定内容		測定位置
1	最大荷重	中央埋設インサート基準
2	変位 1	中心より100mm
3	変位 2	中心より150mm

1	INTERVAL TEST No.00017 '97.11.25.13:57:33 [M] 000 - 1.08 tf [M] 001 - 1.10 mm [M] 002 + 0.25 mm	11	INTERVAL TEST No.00027 '97.11.25.13:58:33 [M] 000 - 1.47 tf [M] 001 - 1.39 mm [M] 002 + 0.32 mm	21	INTERVAL TEST No.00037 '97.11.25.13:59:33 [M] 000 - 1.84 tf [M] 001 - 1.42 mm [M] 002 + 0.31 mm
2	INTERVAL TEST No.00018 '97.11.25.13:57:39 [M] 000 - 1.11 tf [M] 001 - 1.12 mm [M] 002 + 0.26 mm	12	INTERVAL TEST No.00028 '97.11.25.13:58:39 [M] 000 - 1.53 tf [M] 001 - 1.40 mm [M] 002 + 0.33 mm	22	INTERVAL TEST No.00038 '97.11.25.13:59:39 [M] 000 - 1.91 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.29 mm
3	INTERVAL TEST No.00019 '97.11.25.13:57:45 [M] 000 - 1.16 tf [M] 001 - 1.17 mm [M] 002 + 0.27 mm	13	INTERVAL TEST No.00029 '97.11.25.13:58:45 [M] 000 - 1.55 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.33 mm	23	INTERVAL TEST No.00039 '97.11.25.13:59:45 [M] 000 - 1.92 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.29 mm
4	INTERVAL TEST No.00020 '97.11.25.13:57:51 [M] 000 - 1.20 tf [M] 001 - 1.21 mm [M] 002 + 0.27 mm	14	INTERVAL TEST No.00030 '97.11.25.13:58:51 [M] 000 - 1.59 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.33 mm	24	INTERVAL TEST No.00040 '97.11.25.13:59:51 [M] 000 - 1.97 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.29 mm
5	INTERVAL TEST No.00021 '97.11.25.13:57:57 [M] 000 - 1.23 tf [M] 001 - 1.24 mm [M] 002 + 0.28 mm	15	INTERVAL TEST No.00031 '97.11.25.13:58:57 [M] 000 - 1.62 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.33 mm	25	INTERVAL TEST No.00041 '97.11.25.13:59:57 [M] 000 - 2.01 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.29 mm
6	INTERVAL TEST No.00022 '97.11.25.13:58:03 [M] 000 - 1.30 tf [M] 001 - 1.28 mm [M] 002 + 0.30 mm	16	INTERVAL TEST No.00032 '97.11.25.13:59:03 [M] 000 - 1.66 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.32 mm	26	INTERVAL TEST No.00042 '97.11.25.14:00:03 [M] 000 - 2.01 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.29 mm
7	INTERVAL TEST No.00023 '97.11.25.13:58:09 [M] 000 - 1.34 tf [M] 001 - 1.31 mm [M] 002 + 0.31 mm	17	INTERVAL TEST No.00033 '97.11.25.13:59:09 [M] 000 - 1.68 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.32 mm	27	INTERVAL TEST No.00043 '97.11.25.14:00:09 [M] 000 - 2.09 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.29 mm
8	INTERVAL TEST No.00024 '97.11.25.13:58:15 [M] 000 - 1.37 tf [M] 001 - 1.34 mm [M] 002 + 0.31 mm	18	INTERVAL TEST No.00034 '97.11.25.13:59:15 [M] 000 - 1.74 tf [M] 001 - 1.42 mm [M] 002 + 0.31 mm	28	INTERVAL TEST No.00044 '97.11.25.14:00:15 [M] 000 - 2.12 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.28 mm
9	INTERVAL TEST No.00025 '97.11.25.13:58:21 [M] 000 - 1.42 tf [M] 001 - 1.36 mm [M] 002 + 0.33 mm	19	INTERVAL TEST No.00035 '97.11.25.13:59:21 [M] 000 - 1.77 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.31 mm	29	INTERVAL TEST No.00045 '97.11.25.14:00:21 [M] 000 - 2.18 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.27 mm
10	INTERVAL TEST No.00026 '97.11.25.13:58:27 [M] 000 - 1.45 tf [M] 001 - 1.38 mm [M] 002 + 0.33 mm	20	INTERVAL TEST No.00036 '97.11.25.13:59:27 [M] 000 - 1.82 tf [M] 001 - 1.42 mm [M] 002 + 0.31 mm	30	INTERVAL TEST No.00046 '97.11.25.14:00:27 [M] 000 - MAX 2.23 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.27 mm

コンクリート中インサート引抜き試験 測定結果 プリントアウト用紙 貼付表

試験商品名 SUSKTSインサート 試験体番号 2-B 材齢 32日

試験商品番号 SUSKTS16050 試験日 97年11月25日

測定内容		測定位置
1	最大荷重	中央埋設インサート基準
2	変位 1	中心より100mm
3	変位 2	中心より150mm

1	INTERVAL TEST No.00021 '97.11.25.14:42:49 [M] 000 - 1.05 tf [M] 001 - 1.31 mm [M] 002 + 0.11 mm	11	INTERVAL TEST No.00031 '97.11.25.14:43:49 [M] 000 - 1.51 tf [M] 001 - 1.38 mm [M] 002 + 0.05 mm	21	INTERVAL TEST No.00041 '97.11.25.14:44:49 [M] 000 - 2.03 tf [M] 001 - 1.42 mm [M] 002 + 0.01 mm
2	INTERVAL TEST No.00022 '97.11.25.14:42:55 [M] 000 - 1.11 tf [M] 001 - 1.31 mm [M] 002 + 0.09 mm	12	INTERVAL TEST No.00032 '97.11.25.14:43:55 [M] 000 - 1.56 tf [M] 001 - 1.39 mm [M] 002 + 0.04 mm	22	INTERVAL TEST No.00042 '97.11.25.14:44:55 [M] 000 - 2.07 tf [M] 001 - 1.43 mm [M] 002 + 0.01 mm
3	INTERVAL TEST No.00023 '97.11.25.14:43:01 [M] 000 - 1.14 tf [M] 001 - 1.32 mm [M] 002 + 0.09 mm	13	INTERVAL TEST No.00033 '97.11.25.14:44:01 [M] 000 - 1.58 tf [M] 001 - 1.39 mm [M] 002 + 0.04 mm	23	INTERVAL TEST No.00043 '97.11.25.14:45:01 [M] 000 - 2.09 tf [M] 001 - 1.43 mm [M] 002 + 0.01 mm
4	INTERVAL TEST No.00024 '97.11.25.14:43:07 [M] 000 - 1.18 tf [M] 001 - 1.33 mm [M] 002 + 0.08 mm	14	INTERVAL TEST No.00034 '97.11.25.14:44:07 [M] 000 - 1.63 tf [M] 001 - 1.39 mm [M] 002 + 0.03 mm	24	INTERVAL TEST No.00044 '97.11.25.14:45:07 [M] 000 - 2.13 tf [M] 001 - 1.44 mm [M] 002 + 0.00 mm
5	INTERVAL TEST No.00025 '97.11.25.14:43:13 [M] 000 - 1.23 tf [M] 001 - 1.34 mm [M] 002 + 0.07 mm	15	INTERVAL TEST No.00035 '97.11.25.14:44:13 [M] 000 - 1.67 tf [M] 001 - 1.39 mm [M] 002 + 0.03 mm	25	INTERVAL TEST No.00045 '97.11.25.14:45:13 [M] 000 - 2.17 tf [M] 001 - 1.43 mm [M] 002 + 0.01 mm
6	INTERVAL TEST No.00026 '97.11.25.14:43:19 [M] 000 - 1.28 tf [M] 001 - 1.34 mm [M] 002 + 0.07 mm	16	INTERVAL TEST No.00036 '97.11.25.14:44:19 [M] 000 - 1.74 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.03 mm	26	INTERVAL TEST No.00046 '97.11.25.14:45:19 [M] 000 - 2.23 tf [M] 001 - 1.43 mm [M] 002 + 0.01 mm
7	INTERVAL TEST No.00027 '97.11.25.14:43:25 [M] 000 - 1.32 tf [M] 001 - 1.35 mm [M] 002 + 0.06 mm	17	INTERVAL TEST No.00037 '97.11.25.14:44:25 [M] 000 - 1.79 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.02 mm	27	INTERVAL TEST No.00047 '97.11.25.14:45:25 [M] 000 - 2.28 tf [M] 001 - 1.44 mm [M] 002 + 0.00 mm
8	INTERVAL TEST No.00028 '97.11.25.14:43:31 [M] 000 - 1.39 tf [M] 001 - 1.37 mm [M] 002 + 0.05 mm	18	INTERVAL TEST No.00038 '97.11.25.14:44:31 [M] 000 - 1.87 tf [M] 001 - 1.41 mm [M] 002 + 0.02 mm	28	INTERVAL TEST No.00048 '97.11.25.14:45:31 [M] 000 - 2.35 tf [M] 001 - 1.45 mm [M] 002 + 0.00 mm
9	INTERVAL TEST No.00029 '97.11.25.14:43:37 [M] 000 - 1.41 tf [M] 001 - 1.37 mm [M] 002 + 0.05 mm	19	INTERVAL TEST No.00039 '97.11.25.14:44:37 [M] 000 - 1.95 tf [M] 001 - 1.42 mm [M] 002 + 0.01 mm	29	INTERVAL TEST No.00049 '97.11.25.14:45:37 [M] 000 - 2.35 tf [M] 001 - 1.46 mm [M] 002 - 0.00 mm
10	INTERVAL TEST No.00030 '97.11.25.14:43:43 [M] 000 - 1.48 tf [M] 001 - 1.37 mm [M] 002 + 0.05 mm	20	INTERVAL TEST No.00040 '97.11.25.14:44:43 [M] 000 - 1.99 tf [M] 001 - 1.42 mm [M] 002 + 0.02 mm	30	INTERVAL TEST No.00050 '97.11.25.14:45:43 [M] 000 - 2.38 MAX tf [M] 001 - 1.47 mm [M] 002 - 0.00 mm

インサート中インサート引抜き試験 測定結果 プリントアウト用紙 貼付表

試験商品名 SUSKTSインサート 試験体番号 3 A 齢 32日

試験商品番号 SUSKTS16050 試験日 97年11月25日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より10.0mm
3 変位 2	中心より15.0mm

INTERVAL TEST No.00048 '97.11.25.14:14:45 [M] 000 - 1.60 tf [M] 001 - 0.55 mm [M] 002 - 0.09 mm	11	INTERVAL TEST No.00058 '97.11.25.14:15:45 [M] 000 - 1.91 tf [M] 001 - 0.57 mm [M] 002 - 0.10 mm	21	INTERVAL TEST No.00068 '97.11.25.14:16:45 [M] 000 - 2.23 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.11 mm
INTERVAL TEST No.00049 '97.11.25.14:14:51 [M] 000 - 1.63 tf [M] 001 - 0.56 mm [M] 002 - 0.09 mm	12	INTERVAL TEST No.00059 '97.11.25.14:15:51 [M] 000 - 1.95 tf [M] 001 - 0.57 mm [M] 002 - 0.09 mm	22	INTERVAL TEST No.00069 '97.11.25.14:16:51 [M] 000 - 2.25 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.11 mm
INTERVAL TEST No.00050 '97.11.25.14:14:57 [M] 000 - 1.65 tf [M] 001 - 0.56 mm [M] 002 - 0.09 mm	13	INTERVAL TEST No.00060 '97.11.25.14:15:57 [M] 000 - 1.98 tf [M] 001 - 0.57 mm [M] 002 - 0.09 mm	23	INTERVAL TEST No.00070 '97.11.25.14:16:57 [M] 000 - 2.30 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.11 mm
INTERVAL TEST No.00051 '97.11.25.14:15:03 [M] 000 - 1.67 tf [M] 001 - 0.56 mm [M] 002 - 0.09 mm	14	INTERVAL TEST No.00061 '97.11.25.14:16:03 [M] 000 - 2.01 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.10 mm	24	INTERVAL TEST No.00071 '97.11.25.14:17:03 [M] 000 - 2.33 tf [M] 001 - 0.59 mm [M] 002 - 0.11 mm
INTERVAL TEST No.00052 '97.11.25.14:15:09 [M] 000 - 1.69 tf [M] 001 - 0.56 mm [M] 002 - 0.09 mm	15	INTERVAL TEST No.00062 '97.11.25.14:16:09 [M] 000 - 2.04 tf [M] 001 - 0.57 mm [M] 002 - 0.10 mm	25	INTERVAL TEST No.00072 '97.11.25.14:17:09 [M] 000 - 2.34 tf [M] 001 - 0.59 mm [M] 002 - 0.11 mm
INTERVAL TEST No.00053 '97.11.25.14:15:15 [M] 000 - 1.72 tf [M] 001 - 0.56 mm [M] 002 - 0.09 mm	16	INTERVAL TEST No.00063 '97.11.25.14:16:15 [M] 000 - 2.08 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.10 mm	26	INTERVAL TEST No.00073 '97.11.25.14:17:15 [M] 000 - 2.35 tf [M] 001 - 0.59 mm [M] 002 - 0.11 mm
INTERVAL TEST No.00054 '97.11.25.14:15:21 [M] 000 - 1.78 tf [M] 001 - 0.56 mm [M] 002 - 0.09 mm	17	INTERVAL TEST No.00064 '97.11.25.14:16:21 [M] 000 - 2.10 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.10 mm	27	INTERVAL TEST No.00074 '97.11.25.14:17:21 [M] 000 - 2.40 tf [M] 001 - 0.60 mm [M] 002 - 0.12 mm
INTERVAL TEST No.00055 '97.11.25.14:15:27 [M] 000 - 1.81 tf [M] 001 - 0.57 mm [M] 002 - 0.09 mm	18	INTERVAL TEST No.00065 '97.11.25.14:16:27 [M] 000 - 2.13 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.10 mm	28	INTERVAL TEST No.00075 '97.11.25.14:17:27 [M] 000 - 2.40 tf [M] 001 - 0.61 mm [M] 002 - 0.12 mm
INTERVAL TEST No.00056 '97.11.25.14:15:33 [M] 000 - 1.84 tf [M] 001 - 0.57 mm [M] 002 - 0.10 mm	19	INTERVAL TEST No.00066 '97.11.25.14:16:33 [M] 000 - 2.16 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.11 mm	29	INTERVAL TEST No.00076 '97.11.25.14:17:33 [M] 000 - 2.40 tf [M] 001 - 0.63 mm [M] 002 - 0.12 mm
INTERVAL TEST No.00057 '97.11.25.14:15:39 [M] 000 - 1.87 tf [M] 001 - 0.57 mm [M] 002 - 0.10 mm	20	INTERVAL TEST No.00067 '97.11.25.14:16:39 [M] 000 - 2.20 tf [M] 001 - 0.58 mm [M] 002 - 0.11 mm	30	INTERVAL TEST No.00077 '97.11.25.14:17:39 [M] 000 - MAX 2.41 tf [M] 001 - 0.63 mm [M] 002 - 0.12 mm

コンクリート中インサート引抜き試験 試験中 写真

試験体整理番号 1 - A

試験商品 SUSKTSインサート

商品番号 SUSKTS16050


設定材齢 28日

作成日 97年10月24日

脱型日 97年10月29日

試験日 97年11月25日

試験場 株式会社タケネ

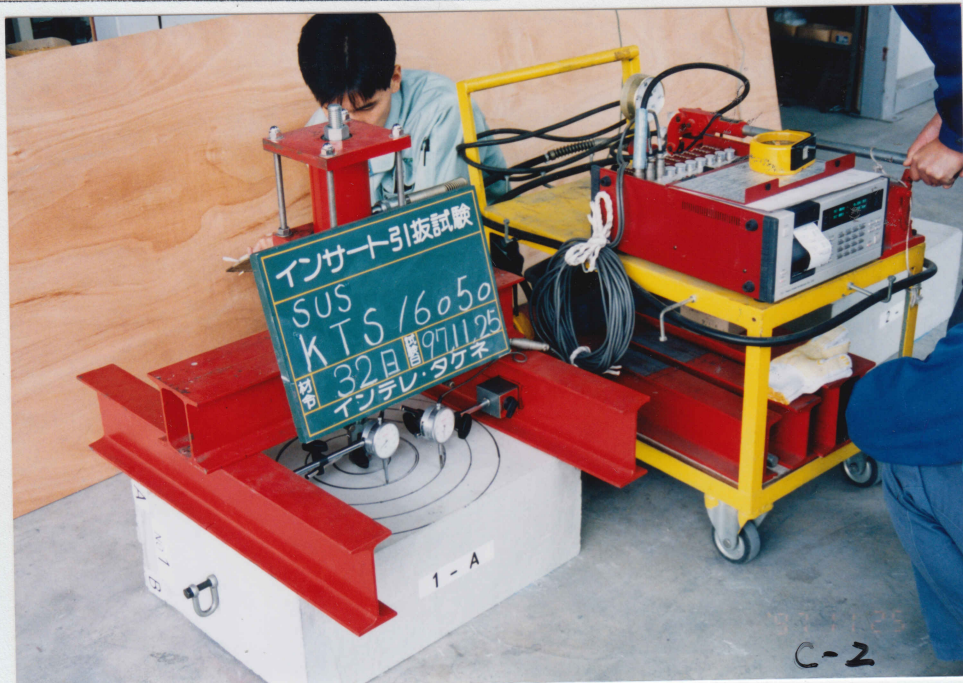

試験体整理番号 1 - B

試験商品 SUSKTSインサート

商品番号 SUSKTS16050


設定材齢 28日

作成日 97年10月24日

脱型日 97年10月29日

試験日 97年11月25日


試験場 株式会社タケネ

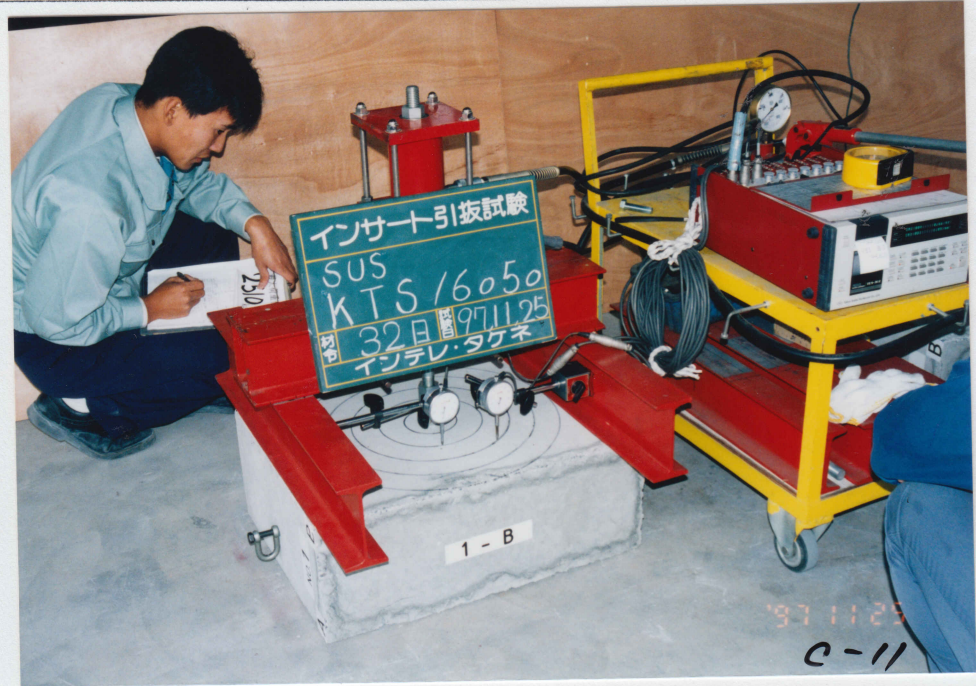

コンクリート中インサート引抜き試験 試験中 写真

試験体整理番号 2-A

試験商品 SUSKTSインサート
 商品番号 SUSKTS16050
 設定材齢 28日
 作成日 97年10月24日
 脱型日 97年10月29日
 試験日 97年11月25日
 試験場 株式会社タケネ

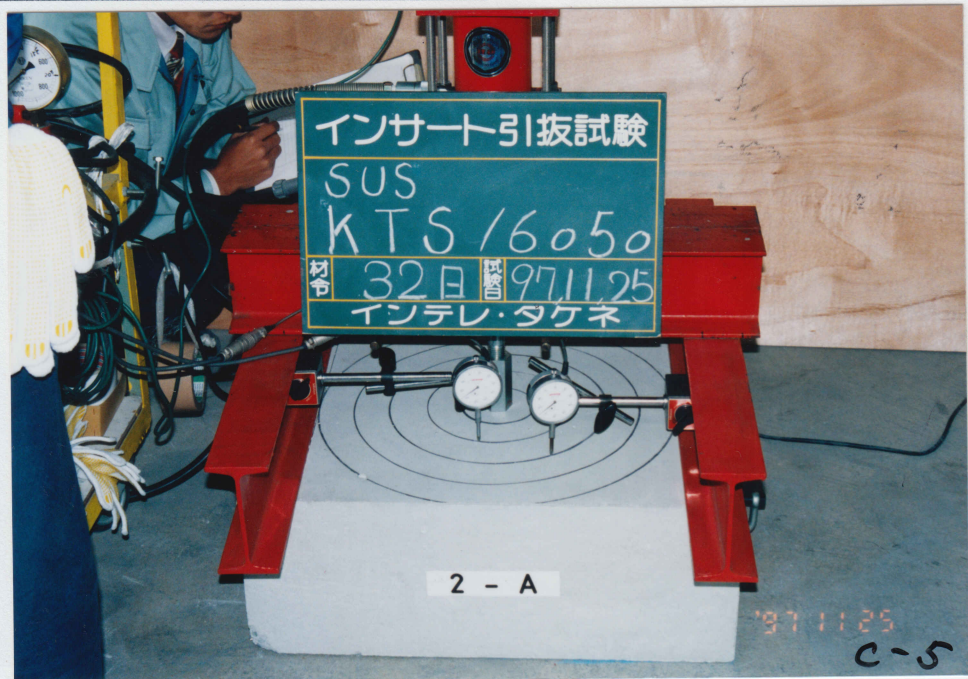

コンクリート中インサート引抜き試験 試験中 写真

試験体整理番号 2-B

試験商品 SUSKTSインサート

商品番号 SUSKTS16050



設定材齢 28日

作成日 97年10月24日

脱型日 97年10月29日

試験日 97年11月25日

試験場 株式会社タケネ

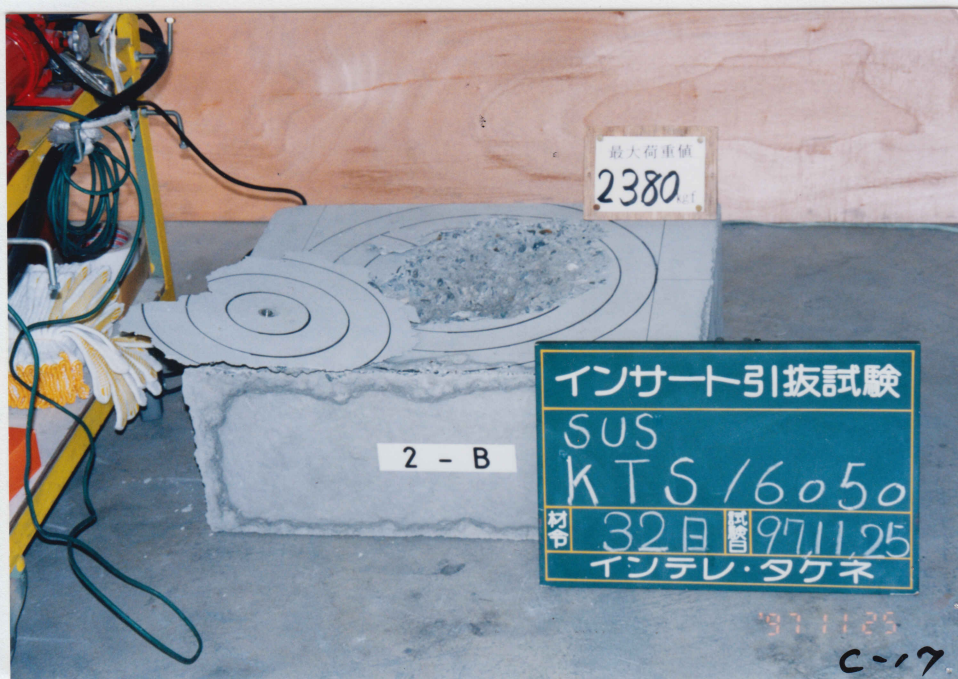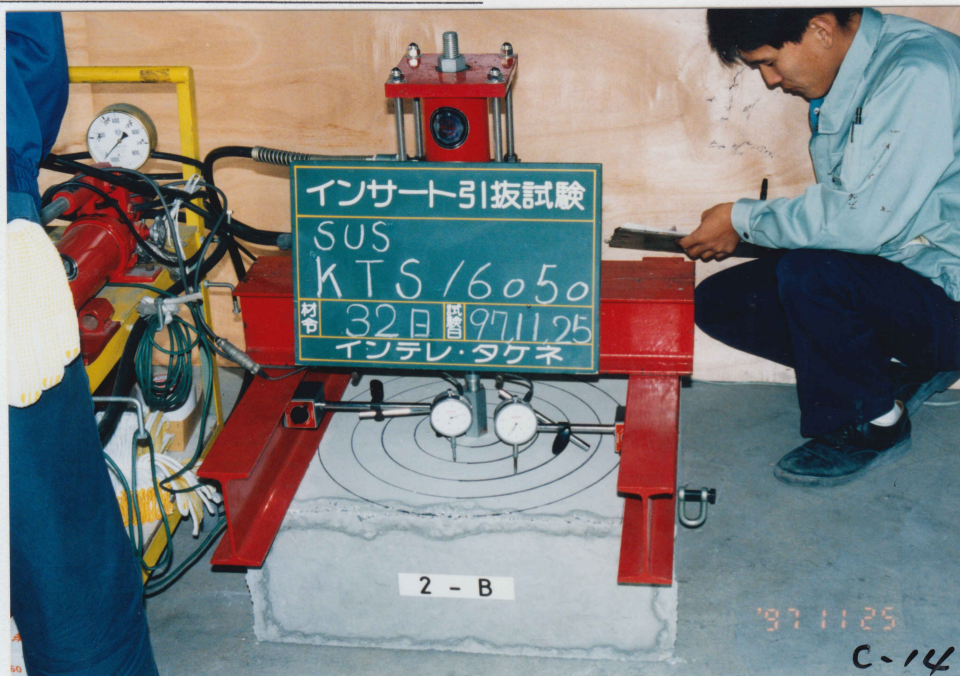

コンクリート中インサート引抜き試験 試験中 写真

試験体整理番号 3-A

試験商品 SUSKTSインサート

商品番号 SUSKTS16050

設定材齢 28日

作成日 97年10月24日

脱型日 97年10月29日

試験日 97年11月25日

試験場 株式会社タケネ

